


기후부 업무보고 특이사항 점검

유틸리티 Weekly | 2026.01.16



Analyst 유재선 jaeseon.yoo@hanafn.com

RA 성무규 mukyu.sung@hanafn.com

주간 리뷰 및 관심종목

주간 리뷰

- 주간 커버리지 합산 수익률은 시장을 3.7% 상회했다. 14일 종가 기준 WTI는 61.8달러/배럴(WoW +10.4%), 미국 천연가스는 3.1달러/mmbtu(-12.6%), 아시아 LNG 현물은 9.6달러/mmbtu(-0.0%), 호주산 유연탄은 109.0달러/톤(+2.0%), 원/달러 환율은 1,463.0원(+1.0%)을 기록했다. 유가와 환율이 꾸준히 상승하고 있다. 연말 나타났던 비용 개선 분위기가 악화되는 양상이다.
- 13일 기후부 '에너지 분야 공공기관 업무보고' 내용이 공개되었다. 21개 기관이 각자의 중점 추진 과제 등을 작성한 것을 취합 자료이며 안전 및 재난관리, 지역경제 활성화, 대국민 소통 노력 등이 공통적으로 경영관리실적 안전에 포함되었다. 방대한 내용을 담고 있지만 언론의 보도는 한국전력과 한수원을 중심으로 이뤄지면서 국내 원전 밸류체인 추가 변동성이 확대되었다.
- 한국전력공사는 25개 건설사업 중 서해안 에너지 고속도로를 포함한 7개 사업의 준공 시한을 기존 2031년에서 2030년으로 1년 앞당기는 계획을 밝혔다. 국민성장펀드 활용 또는 조성 관련 정부와 협의할 예정이다. 송배전 시장 개방의 시작점으로 해석할 여지가 있겠으나 근본적인 망 소유권 및 운영권이 한국전력으로부터 이탈할 가능성은 현재 시점에서는 높게 보이지 않는다. 시간대별 지역별 요금제로의 개편을 언급했으며 도매시장 지역별가격제(LMP)와 동반 추진될 수 있다. 수도권과 비수도권 전력 사용량 비율은 4:6이기 때문에 LMP 제도 도입 시 수도권 중심 소매요금(전기요금) 및 도매요금(SMP) 상승이 나타날 전망이다.
- 한국수력원자력은 원전 이용률 제고를 추진한다. 2025년 84.6%에서 2026년 89%로 4.4%p 향상을 목표로 한다. 현재 수명 연장 절차 과정에서 정지된 노후 원전과 예정된 계획예방정비 일정을 감안하면 89% 목표 달성은 쉽지 않다. 신규 원전에 대해서도 정부 정책방향, 정책토론회, 여론조사 결과에 따라 기존 11차 전기본에 반영된 대형 원전 2기, SMR 1기 건설 부지 확보를 적기에 추진할 계획이다. 업무보고라는 것을 감안하면 아직은 해당 내용으로 확정되지 않았으며 후행 절차가 필요하다. 기존에 대형 원전 재검토 여지는 있었으나 취소되었던 사례가 아니므로 국내 원전 밸류체인의 방향 또는 시각을 바꿀 이벤트는 아니다.
- 탄소중립 과정에서 열에너지의 가치가 부각되는 중이다. 지난해 12월에는 히트펌프를 사용한 공기열을 재생에너지로 인정하는 제도 개선도 있었다. 난방용 열 수요는 히트펌프로 대응 가능하나 한국 기후 특성 상 효율이 낮고 산업용 열 수요는 대응하기 어렵기 때문에 무탄소를 최우선 가치로 고려한다면 열량 확보 측면에서 태양열 용융염 또는 SMR이 불가피한 선택지다. 향후 제도 마련 후 폐열, 지열, 공기열 등을 활용한 열에너지 네트워크가 구축될 예정이다. 집단에너지, 도시가스, 발전, 보일러 등 이해관계자가 많아 2014년 중단된 수도권 광역 열배관망 건설사업(수도권 그린히트 프로젝트)이 재현될 가능성도 있다.
- 온실가스 배출권(KAU25) 가격이 연초 이후 완만한 상승 추세를 기록하고 있다. KAU25 거래기간은 9월 2일까지고 KAU26으로 이월될 수 있는 물량도 상당 부분 남아있기 때문에 상반기까지는 제한적인 변동성을 나타낼 것으로 보인다. 계획기간 내 평균 할당량 감소와 가파른 유상할당비율 상승을 감안하면 KAU26 거래가 본격화되는 시점부터 우상향 흐름이 확인될 전망이다.


종목 코멘트

- 지역난방공사(Top Pick): 겨울철 실적 성수기. 원가 부담도 낮았기 때문에 긍정적 결과 기대. 2월 말까지 대응 유효
- SGC에너지(Top Pick): 예상 DPS 1,700원 기준 배당수익률 8% 상회. 2020년 당시 주가 저점 대비 낮아 극도의 저평가
- 한국전력: 원전 이용률 84% 수준 예상. 예방정비 일정 변경 시 상향 가능하나 연간 이동평균으로 80% 중반이 적정 수준
- 한국가스공사: 공시 기준 2025년 판매량 3,451만톤(YoY +0.9%). 목표치(+4.3%) 하회로 4분기 요금기저 (-) 정산요인 발생


주가동향

종목	주간 절대수익률(%)					주간 수급동향(순매수대금, 억원)		
	종가(1/15)	1W	2W	3W	4W	기관	외국인	개인
코스피(Pt)	4,797.55	5.4	11.3	16.8	20.1	13,901	(27,112)	1,363
한국전력	53,800	9.5	15.7	11.7	11.6	381	650	(1,069)
한국가스공사	39,100	2.6	1.8	(4.3)	(4.4)	(55)	33	47
SK가스	228,500	3.4	4.3	(2.1)	(1.9)	(35)	28	8
E1	82,100	4.1	1.6	(4.0)	(8.6)	(8)	3	5
SK이터닉스	20,800	4.1	2.0	(3.7)	(3.9)	(16)	37	(22)
SGC에너지	20,650	(1.9)	(3.5)	(11.4)	(12.5)	(14)	0	13
지역난방공사	103,000	6.6	8.9	3.8	0.7	(7)	8	(1)
한전기술	113,400	17.4	26.3	24.6	27.1	266	853	(1,075)
한전KPS	53,000	7.3	8.4	0.8	1.9	(7)	176	(167)

섹터 / 종목별 수익률

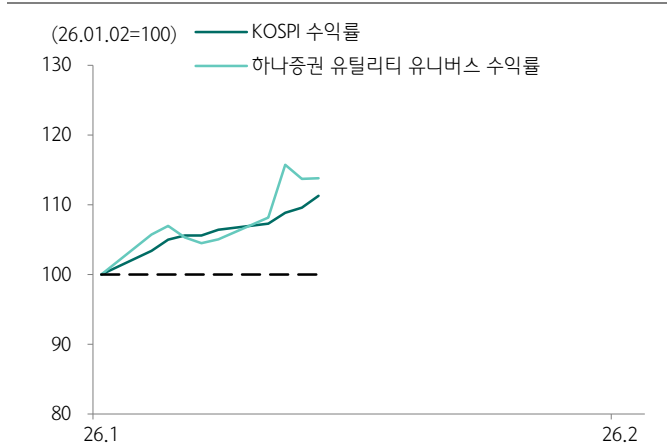

자료: Quantwise, 하나증권

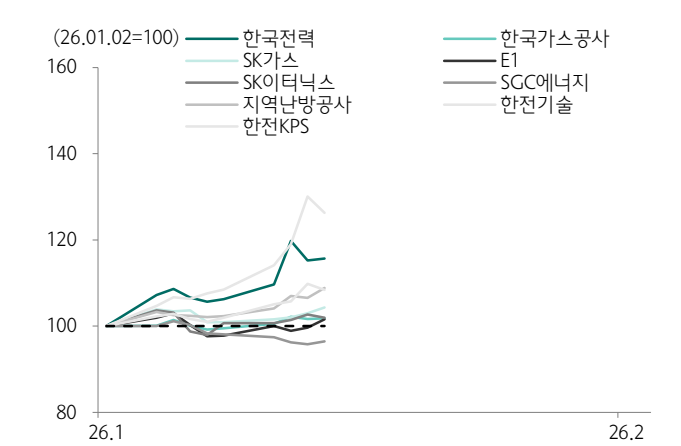

자료: Quantwise, 하나증권

주요 뉴스

1. 서해안 에너지고속도로로 조기 완공...발전공기업, 재생에너지 대폭 확대 - <https://shorturl.at/jzxKA>

- 한전이 서해안 에너지고속도로를 1년 조기 완공해 호남권 재생에너지 전력 공급을 더욱 확대할 예정
- 조기 완공을 통해 현재 호남권 재생에너지 12GW 수용 능력을 2030년까지 39GW로 확대한다는 계획
- 발전 5사는 석탄 발전의 정의로운 전환과 폐지된 석탄 발전소 유휴 전력망 활용하는 방안을 추진

2. 산업단지에도 SMR 배치 길 열린다 - <https://shorturl.at/IR1bG>

- 소형모듈원전(SMR)이 앞으로 인구 밀집도가 비교적 높은 산업단지 가까운 곳 설치 가능한 길이 열릴 예정
- 방사성물질 누출사고 때 피폭방사선량 평가방법을 기존 보수적 설정보다 현실적 값으로 규정해 거리를 좁힐 수 있다는 논리
- 업계는 SMR 전진배치 마침표로 방사선 비상계획구역 조정을 언급. 현행은 SMR 규정 없이 대형 원전에 관한 규정을 이행 중

3. 갑자기 꺼낸 신규 원전 여론조사...“누구도 결과 수용 안 할 듯” - <https://shorturl.at/z469X>

- 기후부가 이번 주 전국 성인 3,000명을 대상으로 신규 원전 건설 여부에 대한 여론조사를 실시
- 조사의 결과와 에너지믹스 토론회 의견 수렴 내용을 종합하여 12차 전기본 신규 원전 건설 여부를 반영한다는 방침
- 형식적 조사보다 중요한 건 수용성이라는 반대 의견과 정권 교체 시 변화될 결과로 인식될 가능성이 높다는 의견

4. 열에너지를 신성장 동력으로... '혁신 이행안' 수립으로 탄소중립 박차 - <https://shorturl.at/AiSSd>

- 기후부가 탄소중립 사각지대인 열에너지 분야 체계적 변화를 예고. 전력망처럼 네트워크 구축을 통해 거래하는 시대를 전망
- 열에너지는 화석연료 의존도가 높고 온실가스 배출량의 약 29.2%를 차지하여 전략 마련이 시급하다는 의견이 꾸준히 제기
- 청정열 중심의 법, 제도 마련, 열에너지 관리체계 구축, 청정열 공급, 이용 확대 기술 개발 등 주요 정책 방향이 논의될 예정

5. 2차 BESS 경쟁입찰서 그리드포밍은 '장식품' - <https://shorturl.at/4u4rM>

- BESS 경쟁입찰 참여 제출 기한이 12일로 종료되는 가운데 그리드포밍 PCS의 기술 요건 공지가 지체되 혼란을 야기 중
- 전력망의 유연성과 안정화를 위해 건설하는 BESS가 장식품 수준의 그리드포밍 기능으로 15년간 운영 될 수 있는 우려 제기
- 정부가 그리드포밍 기술 요건을 미리 공지하거나 성능별 등급으로 배점을 추가했다면 이러한 혼란은 막을 수 있었다는 의견

6. 오스테드, 트럼프 행정부 상대 '판정승'... 미 법원 "해상풍력 건설 재개하라" - <https://shorturl.at/I2Edq>

- 미국 법원이 재생에너지 산업을 압박해 온 트럼프 행정부의 행정 명령에 제동
- 국가 안보 우려에 진정성을 제기하며 해상풍력 프로젝트인 레볼루션 윈드 프로젝트 건설을 즉시 재개할 수 있도록 허용
- 현재 오스테드를 비롯해 에퀴노르, 도미니언 에너지 프로젝트 등도 유사한 소송을 진행 중. 연쇄 소송전은 더욱 격화될 전망

7. 미국 LNG 수출용 가스 투입량 사상 최고치 기록 - <https://shorturl.at/4DSn5>

- 미국의 LNG 수출 확대가 본격화되면서 수출용 LNG 터미널로 투입되는 천연가스 물량이 사상 최고치를 경신
- 다만 미국 남부를 중심으로 수요가 크게 증가하며 수출 확대가 이어지면 자국 공급 여력에 부담 줄 가능성이 있다는 분석
- 해당 수급 구조 속 가격도 반응. Henry Hub 가격은 MMBtu당 3.30달러에 거래. 미 정부는 올해 평균 가격 4.01달러로 예측

8. 미국 지난해 온실가스 배출량, 2년 만에 증가세로 돌아서 - <https://shorturl.at/rRPG3>

- AI 데이터 센터와 한파 탓으로 수년간의 감소세를 보이던 미국의 온실가스 배출량이 증가세로 돌아섰다는 조사 결과 공개
- 2025년 미국 온실가스 배출량이 2024년 대비 약 2.4% 증가 예상. 앞서선 미국 온실가스 배출량은 2년 이상 감소 추세
- 2035년까지 온실가스 배출량을 2005년 대비 38%~56% 감축을 예측했지만 이를 2035년까지 26%~35%로 하향 조정

9. AI 데이터센터의 대반전: 전력망의 '애물단지'에서 '충격 완화 장치'로 - <https://shorturl.at/PXEpl>

- AI 데이터센터는 막대한 전력을 소비하는 대표적인 시설로 지목
- 하지만 최근 AI를 학습시키는 AI 데이터센터에 스스로 전력 사용량을 조절할 수 있는 전력 오케스트레이션 실증 완료
- ESS나 설비 교체 없이 순수 소프트웨어 제어만으로 달성. 어떻게 전기를 똑똑하게 소비하는지 트렌드 이동 중인 사례

10. 중국 한파 예보에 겨울 LNG 수입 확대 우려...유럽과 '연료 쟁탈전' 재 점화 - <https://shorturl.at/EMsP5>

- 중국 동북부를 중심으로 한 강력한 한파 예보가 겨울철 LNG 수요를 다시 올릴 수 있다는 전망이 제기
- 유럽에서도 기온 하락이 이어지며 유럽 천연가스 가격 지표는 약 7개월 만에 가장 큰 폭의 상승세를 기록
- 최대 LNG 수입국 중국의 수요가 다시 늘어날 경우 물량이 유럽에서 아시아로 이동해 글로벌 가격 상승 가능성 높다는 분석

매크로 지표 / 판매실적

매크로 지표 / 원자재 가격 추이

	단위	1월 14일	1W	1M	3M	1Y	YTD	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러 환율	원	1,463.0	1,448.7	1,474.9	1,421.3	1,460.2	1,438.4	1.0	(0.8)	2.9	0.2	1.7
달러 인덱스	Pt	99.1	98.7	98.4	98.6	109.2	98.2	0.3	0.7	0.4	(9.3)	0.9
WTI	달러/배럴	61.8	56.0	57.6	59.1	78.2	57.8	10.4	7.3	4.7	(20.9)	7.0
Brent	달러/배럴	66.6	60.0	61.2	62.0	80.4	61.9	10.9	8.8	7.4	(17.2)	7.5
Dubai	달러/배럴	64.5	58.2	61.1	62.0	82.7	61.4	10.9	5.6	4.1	(21.9)	5.0
Bunker	달러/톤	359.6	333.2	332.3	370.3	485.1	341.3	7.9	8.2	(2.9)	(25.9)	5.4
천연가스(HH)	달러/MMBtu	3.1	3.6	4.1	3.0	4.0	4.0	(12.6)	(24.1)	2.6	(21.7)	(21.9)
아시아 LNG	달러/MMBtu	9.6	9.6	10.7	11.1	14.1	9.6	0.0	(10.3)	(13.1)	(32.1)	0.3
유연탄(호주)	달러/톤	109.0	106.9	108.5	105.9	115.4	106.7	2.0	0.5	3.0	(5.5)	2.2

자료: Workspace, 하나증권

판매실적 추이

한국전력

		2025년 11월	2024년 11월	YoY(%)	2025년 10월	MoM(%)	2025년 YTD	2024년 YTD	YoY(%)
판매량 (GWh)	주택용	6,480	6,262	3.5	6,801	(4.7)	81,721	80,356	1.7
	일반용	9,973	9,650	3.3	10,461	(4.7)	126,925	123,674	2.6
	산업용	22,225	22,754	(2.3)	22,157	0.3	256,919	262,493	(2.1)
	기타	3,398	3,264	4.1	2,706	25.6	38,501	37,881	1.6
	합계	42,076	41,930	0.3	42,125	(0.1)	504,067	504,403	(0.1)
판매금액 (억원)	주택용	9,856	9,288	6.1	10,461	(5.8)	130,161	126,415	3.0
	일반용	17,484	17,004	2.8	16,392	6.7	218,162	212,990	2.4
	산업용	42,209	43,141	(2.2)	37,273	13.2	465,185	436,173	6.7
	기타	3,675	3,407	7.8	2,966	23.9	42,409	40,434	4.9
	합계	73,223	72,840	0.5	67,092	9.1	855,918	816,013	4.9
판매단가 (원/kWh)	주택용	152.1	148.3	2.5	153.8	(1.1)	159.3	157.3	1.2
	일반용	175.3	176.2	(0.5)	156.7	11.9	171.9	172.2	(0.2)
	산업용	189.9	189.6	0.2	168.2	12.9	181.1	166.2	9.0
	기타	108.1	104.4	3.6	109.6	(1.3)	110.2	106.7	3.2
	평균	174.0	173.7	0.2	159.3	9.3	169.8	161.8	5.0

한국가스공사

		2025년 12월	2024년 12월	YoY(%)	2025년 11월	MoM(%)	2025년 YTD	2024년 YTD	YoY(%)
판매량(천톤)	도시가스	2,569	2,614	(1.7)	1,715	49.8	18,988	18,662	1.7
	발전	1,306	1,351	(3.3)	1,302	0.3	15,893	15,966	(0.5)
	합계	3,875	3,965	(2.3)	3,017	28.4	34,881	34,628	0.7

지역난방공사

		2025년 11월	2024년 11월	YoY(%)	2025년 10월	MoM(%)	2025년 YTD	2024년 YTD	YoY(%)
판매량 (천Gcal, GWh)	열	1,341	1,209	10.9	606	121.3	12,635	11,771	7.3
	냉수	15	14	7.1	21	(28.6)	269	282	(4.6)
	전기	1,168	1,145	2.0	1,230	(5.0)	13,973	10,193	37.1

자료: 한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사, 하나증권

일별 SMP 및 수요예측 추이 (육지 기준)

		1월 8일(목)	1월 9일(금)	1월 10일(토)	1월 11일(일)	1월 12일(월)	1월 13일(화)	1월 14일(수)
SMP(원/kWh)	최대	133.26	132.08	136.03	129.46	133.74	131.80	132.21
	최소	102.09	102.18	86.40	72.61	86.47	85.93	92.20
	가중평균	114.71	113.34	98.17	101.54	106.94	107.35	114.27
수요예측(MW)	최대	81,820	80,813	66,539	67,481	82,434	79,641	80,955
	최소	62,078	62,042	55,733	51,437	57,401	58,542	62,401
	가중평균	72,147	71,035	61,197	58,679	71,900	69,646	71,741

자료: 전력거래소, 하나증권

일별 전력수급실적 추이

	설비용량 (GW)	공급능력 (GW)	최대전력(GW)			전일수요예측 (GW)	실제-예측 (GW)	공급예비력 (GW)	공급예비율 (%)
			금년	전년	증가율(%)				
1월 8일 4시(목)	156.6	102.3	85.4	90.7	(5.8)	81.8	3.6	16.8	19.7
1월 9일 4시(금)	156.6	99.4	84.7	89.5	(5.3)	80.8	3.9	14.7	17.4
1월 10일 13시(토)	156.6	97.1	70.5	72.5	(2.7)	66.5	4.0	26.5	37.6
1월 11일 14시(일)	156.6	98.7	71.1	70.2	1.4	67.5	3.7	27.5	38.7
1월 12일 4시(월)	156.6	101.4	87.5	85.3	2.6	82.4	5.1	13.9	15.9
1월 13일 4시(화)	156.6	102.9	84.3	83.8	0.6	79.6	4.7	18.6	22.1
1월 14일 4시(수)	156.6	101.5	85.5	83.5	2.5	81.0	4.6	16.0	18.7

자료: 전력거래소, 하나증권


주간 기저발전 예방정비 계획 (1월 3주차)

석탄	당진	#7 : 1.4 - 1.11 / #9 : 1.7 - 1.12 / #10 : 1.7 - 1.12
	보령	
	신보령	
	삼천포	
	여수	#1 : 1.1 - 1.6
	영흥	#1 : 1.1 - 10.1 / #2 : 1.1 - 10.1 / #4 : 1.1 - 1.18
	태안	#2 : 1.9 - 1.13 / #7 : 1.8 - 1.15 / #9 : 1.9 - 1.13
	신서천	#1 : 1.1 - 1.17
	하동	#8 : 1.9 - 1.10 / #8 : 1.13 - 1.13 / #8 : 1.14 - 1.14
	삼척그린	
	북평	
	고성	
	강릉안인	
	삼척화력	
국내탄	동해	#1 : '25.12.29 - 2.23 / #2 : 1.1 - 2.23
	고리	#2 : '23.4.8 - '26.2.10 / #3 : '24.9.28 - '26.7.12 / #4 : '25.8.6 - '26.7.12
원자력	신고리	
	한빛	#1 : '25.12.9 - '27.3.31 / #4 : '25.10.25 - 2.4
	한울	
	신한울	
	월성	#2 : '25.9.1 - 2.27 / #3 : '25.9.26 - '26.2.25 / #4 : '25.7.18 - '26.3.10
	신월성	#1 : 1.5 - 3.4
	새울	

자료: 전력거래소, 하나증권


주요 차트

도표 1. 월별 공급능력 (1월 12일 최대수요 기준 YoY -6.4%)

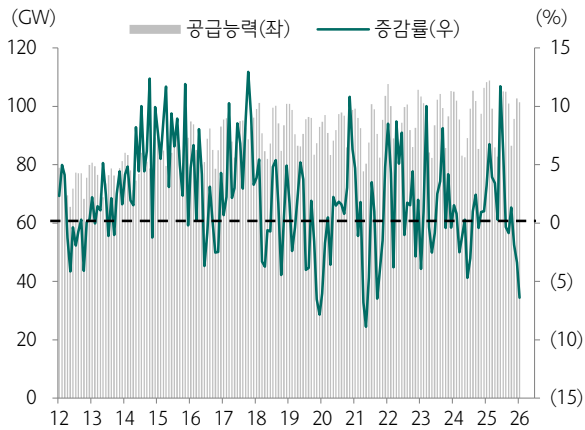


자료: EPSIS, 하나증권

도표 2. 월별 최대전력 (1월 12일 최대수요 기준 YoY +2.1%)

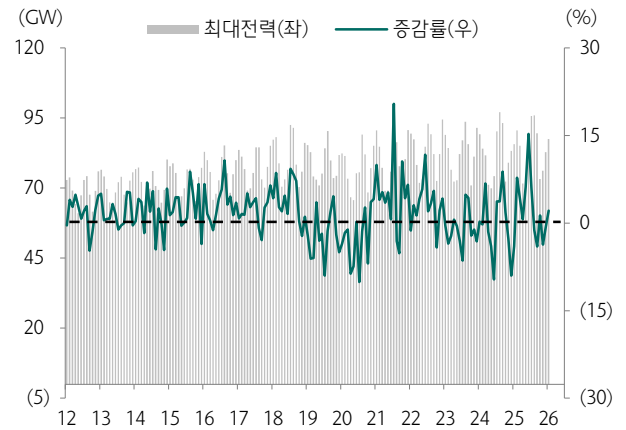


자료: EPSIS, 하나증권

도표 3. 월별 공급예비력 (1월 12일 최대수요 기준 YoY -38.5%)

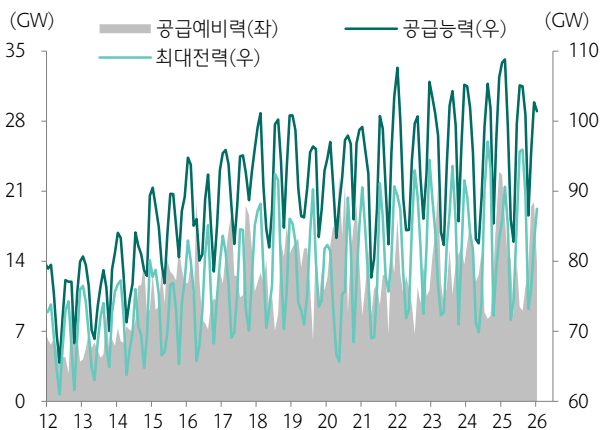


주: 최대전력일 기준. 자료: EPSIS, 하나증권

도표 4. 월별 공급예비율 (1월 12일 최대수요 기준 15.9%)

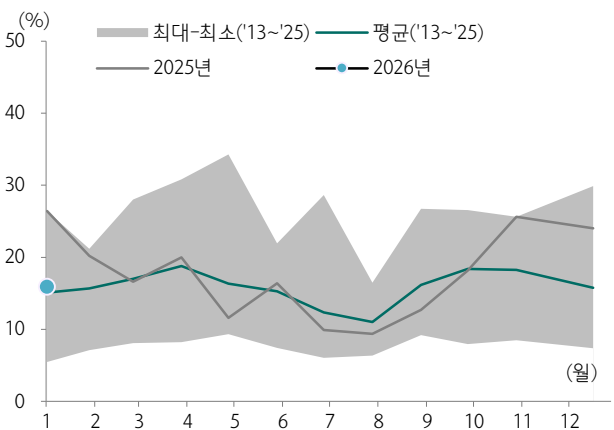


주: 최대전력일 기준. 자료: EPSIS, 하나증권

도표 5. 연료원별 SMP 결정비중 (11월 기저전원비중 26.0%)

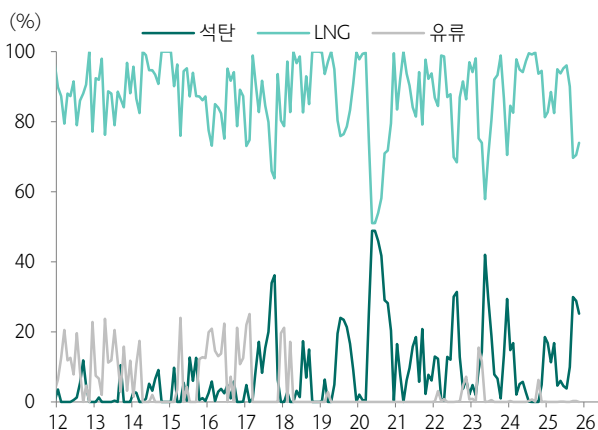


자료: EPSIS, 하나증권

도표 6. 기저발전량 비중 (11월 58.4%)

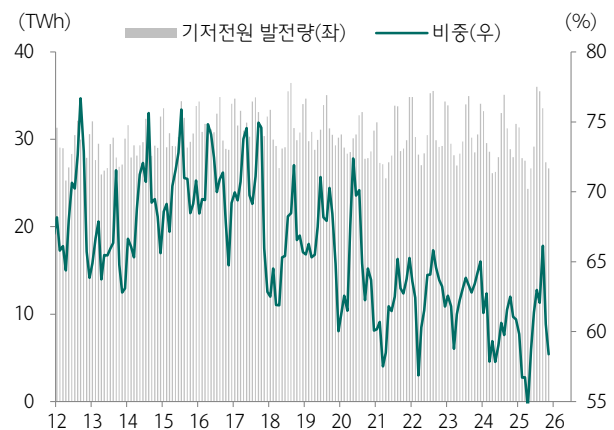


자료: 한국전력, 하나증권

도표 7. 국내 LNG 수입량/단가 (11월 YoY -35.6%/-16.2%)

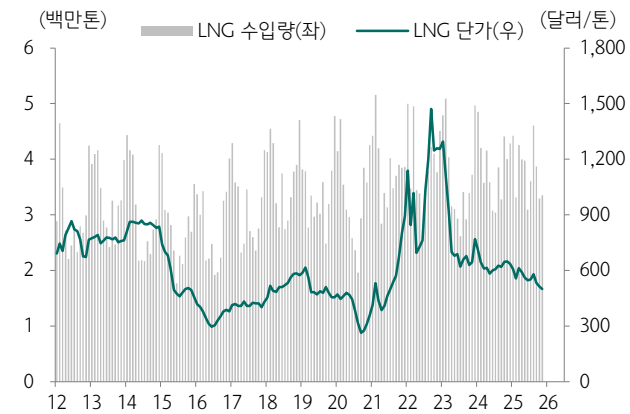


자료: 무역협회, 하나증권

도표 8. 국제유가 (1월 3대 유종 평균 YoY -22.5%)

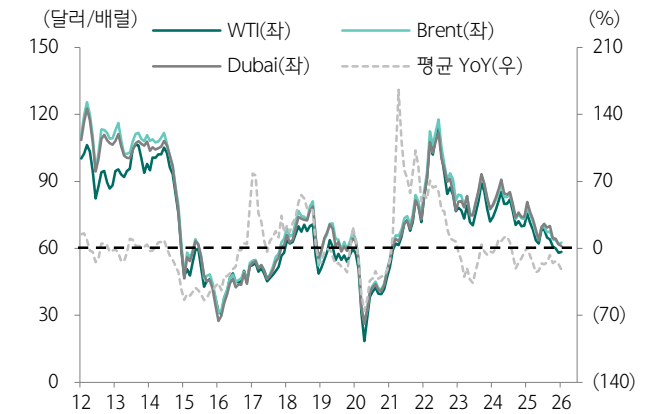


자료: Workspace, 하나증권

도표 9. SMP와 국제유가 추이 (12월 SMP YoY -22.4%)

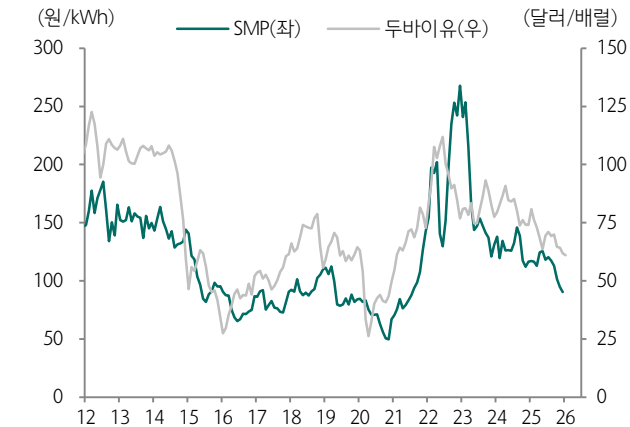


자료: EPSIS, Workspace, 하나증권

도표 10. 호주 발전용 유연탄 (1월 YoY -6.9%)

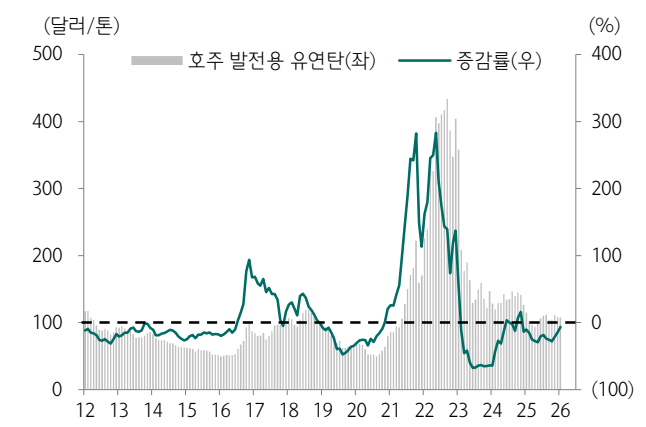


자료: EPSIS, 하나증권

도표 11. 연료비단가 (1월 LNG YoY -15.1%)

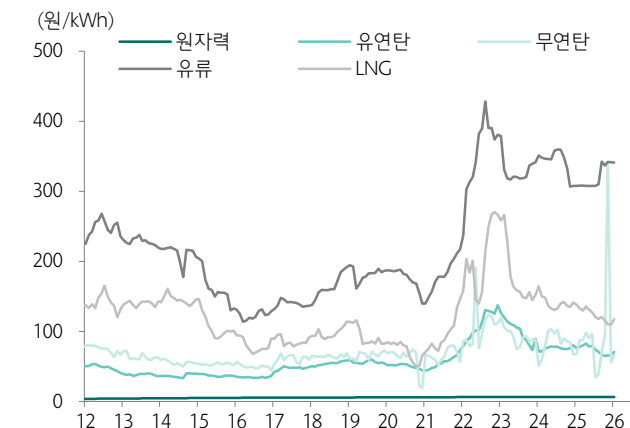


자료: EPSIS, 하나증권

도표 12. LNG/유연탄 연료비단가 격차 추이 (1월 46.97원/kWh)

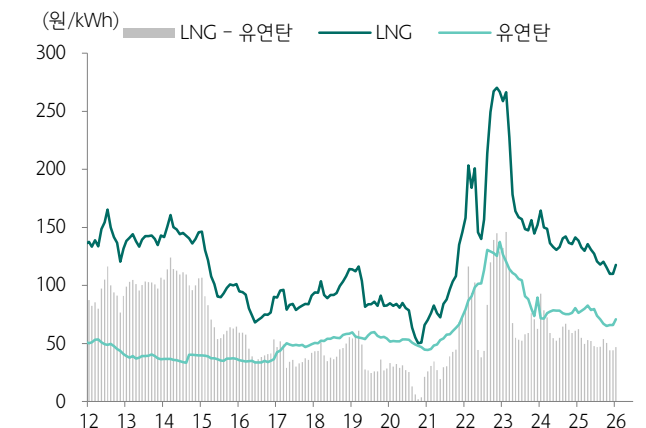


자료: 전력거래소, 하나증권

도표 13. 국내 유연탄 수입량/단가 (11월 YoY +8.2%/-9.3%)

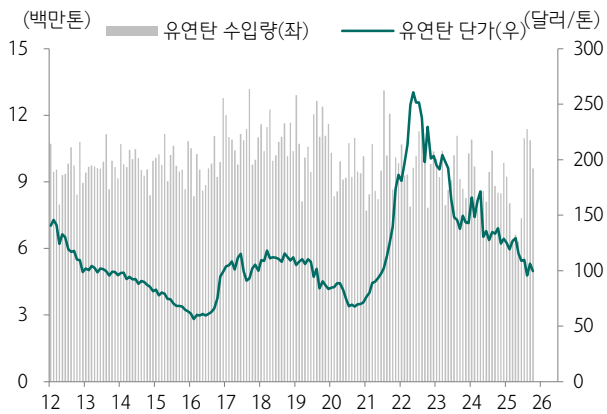


자료: 무역협회, 하나증권

도표 14. 지역별 유연탄 수입단가 (11월 호주 YoY -19.0%)

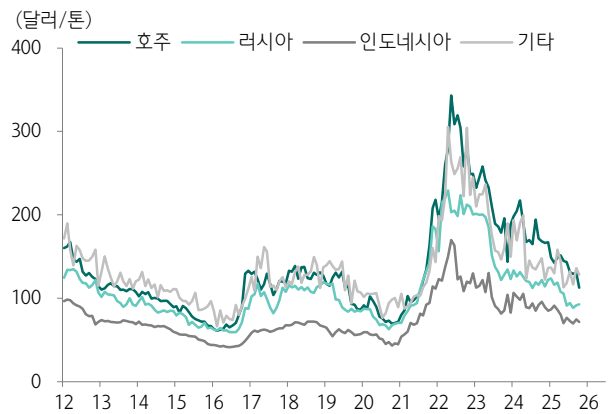


자료: 무역협회, 하나증권

도표 15. 지역별 유연탄 수입물량 (11월 호주 YoY +25.4%)

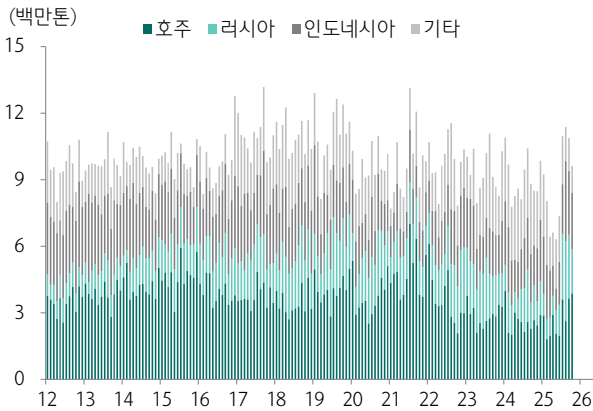


자료: 무역협회, 하나증권

도표 16. 지역별 유연탄 수입금액 (11월 호주 YoY +1.5%)

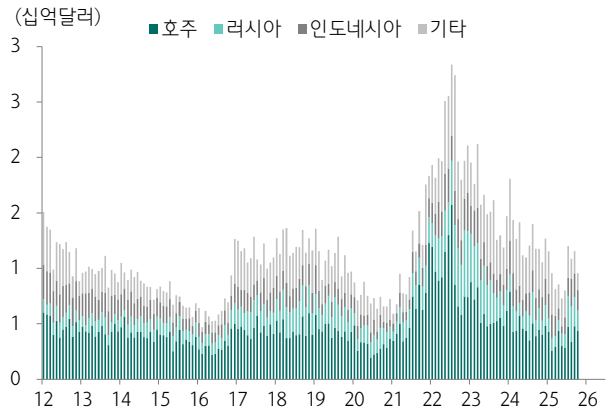

자료: 무역협회, 하나증권

도표 17. 현물시장 REC 거래량/단가 (1월 YoY -32.3%/+2.5%)

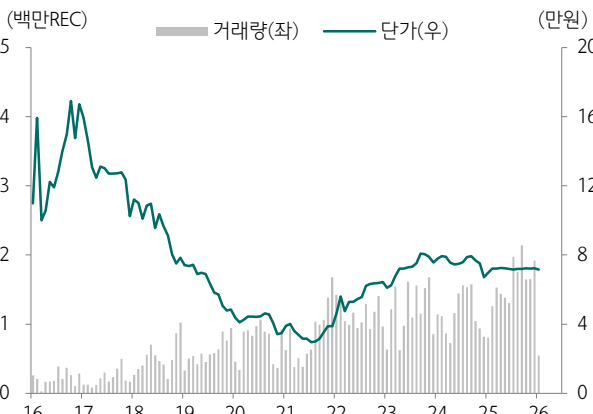

자료: 산업부, 하나증권


도표 18. 온실가스배출권 가격 추이 (KAU25)



자료: KOMIS, 하나증권

투자 의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율


지역난방공사

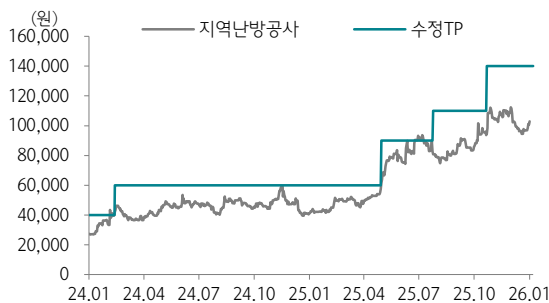

날짜	투자 의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
25.11.5	BUY	140,000	-	-
25.8.8	BUY	110,000	-22.37%	-7.64%
25.5.14	BUY	90,000	-8.49%	4.11%
24.11.1	BUY	60,000	-20.18%	-1.50%
24.9.6	BUY	-	-	-
24.2.27	BUY	60,000	-26.49%	-10.83%
23.11.10	BUY	40,000	-29.46%	8.38%

투자 의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

SGC에너지

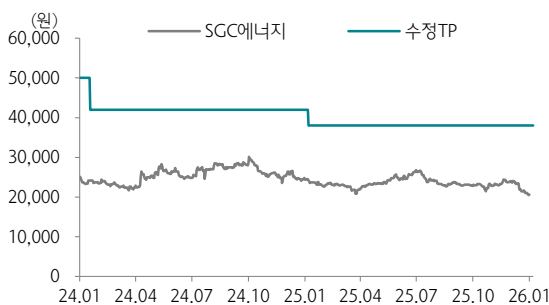

날짜	투자 의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
25.1.21	BUY	38,000	-39.03%	-28.33%
24.2.1	BUY	42,000	-46.61%	-37.10%
23.4.13	BUY	50,000	-	-

Compliance Notice

- 당사는 2026년 1월 16일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(유재선)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(유재선)는 2026년 1월 16일 현재 해당회사의 유가증권 을 보유하고 있지 않습니다

본 조사항목은 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자 의견 비율공시

- 투자 의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용

기업의 분류

- BUY(매수)_목표주가가 현재가 대비 15% 이상 상승 여력
- Neutral(중립)_목표주가가 현재가 대비 -15%~15% 등락
- Reduce(비중축소)_목표주가가 현재가 대비 15% 이상 하락 가능

산업의 분류

- Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력
- Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락
- Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	95.73%	4.27%	0.00%	100%

* 기준일: 2026년 01월 13일